

# Saubere Ablage der Spitze eines Katheterbeutels


Es ist ein alltägliches Problem in Klinik und Praxis: Wohin mit der Schlauchspitze des Katheterbeutels beim Wechsel eines transurethralen Blasenkatheters, Blasenfistelkatheters oder Nephrostomiekatheters? Unser folgender Tipp schafft Abhilfe.

Wird die Spitze des Katheterbeutels frei abgelegt, ist sie nicht mehr steril – häufig muss dann ein neuer Beutel verwendet werden und unnötige Kosten sind die Folge. Hier hat sich ein einfacher Trick bewährt: Die Spitze des Katheters wird mit dem sterilen Handschuh einer Hand angefasst und der Handschuh über die Katheterbeutelspitze einstülpend ausgezogen. So kommt die sterile Seite des Handschuhs nach innen und umhüllt die Katheterbeutelspitze. Der Beutel kann anschließend mit seinem Schlauch bis zum erneuten Anschluss an den gewechselten Katheter problemlos abgelegt werden (◉ **Abb. 1**).

*Dr. Andreas Wiedemann, Witten*

#### *Korrespondenz:*

*Dr. Andreas Wiedemann  
Evangelisches Krankenhaus  
im Diakoniewerk Ruhr gGmbH  
Lehrstuhl für Geriatrie  
der Universität Witten/Herdecke  
Pferdebachstr. 27  
58455 Witten  
Tel. 02302/175-2521  
Fax. 02302/175-2075  
awiedemann@diakoniewerk-ruhr.de*

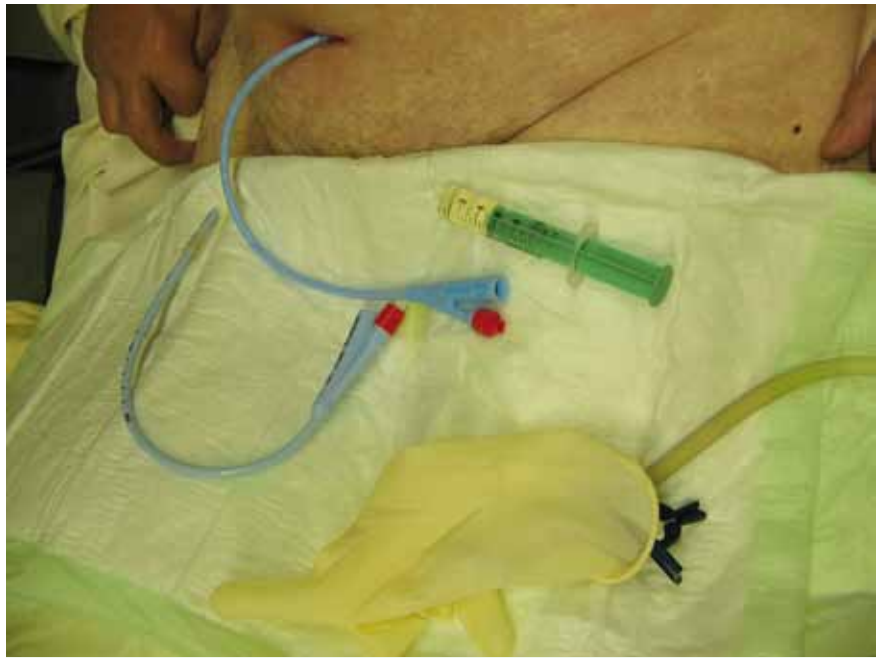

**Abb.1** Alter und frisch gewechselter Blasenfistelkatheter. Der Beutelschlauch wurde in einen umgestülpten sterilen Handschuh eingeschlagen und so sauber abgelegt.